


BIJLAGE 4

Rookcompartimenten met enkelzijdige ontvluchting


(geldt niet voor slaapgebouwen en/of gebouwen met verminderd of niet zelfredzame personen)

- Kleine delen van een gebouw kunnen worden gekenmerkt als een rookcompartiment met één uitgang. Dit is toe te staan onder voorwaarden.

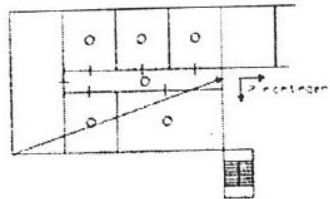

Voorwaarden:

- max. aantal personen 25
 - max. oppervlak rookcompartiment 250 m² met WTRD 30 minuten
 - • 20 m
 - O aanvullende installaties in de vorm van rookdetectie en alarmering
- Kleine gebouwen met meerdere bouwlagen kunnen ook worden gekenmerkt als zijnde één rookcompartiment (tevens brandcompartiment met 1 uitgang). Deze gebouwen behoeven onder voorwaarden niet te beschikken over een afgescheiden trappenhuis.

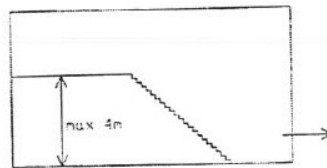

Voorwaarden:

- overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden met uitzondering van de WTRD van 30 minuten
- het te overbruggen hoogteverschil in een rookcompartiment mag niet meer bedragen dan 4 m.