


BIJLAGE 5

Gebouwen met één vluchtmogelijkheid

(geldt niet voor slaapgebouwen en/of gebouwen met verminderd of niet zelfredzame personen)

- Kleine gebouwen met meerdere bouwlagen en meerdere rookcompartimenten mogen onder voorwaarden beschikken over één afgescheiden trappenhuis.

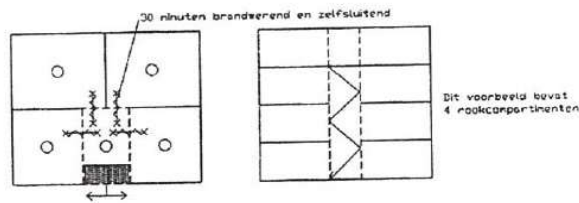

Voorwaarden:

- max. aantal personen 25
- max. oppervlak rookcompartiment 250 m²
- som van de rookcompartimenten mag niet meer bedragen dan 500 m²
- max. loopafstand in vluchtrappenhuus is 20 m
- max. toelaatbare loopafstanden in ruimten overeenkomstig artikel 5, lid 3
- aanvullende installaties in de vorm van rookdetectie en alarmering.